



Iscritto al Registro Nazionale  
delle Associazioni di  
Promozione Sociale al nr 190



# ABILITA' OLFAVTIVA LUDICO-SPORTIVA

## ALLEGATO al REGOLAMENTO

### ATTREZZATURA

Valido dal 01 gennaio 2020


Il presente allegato contiene le specifiche minime per garantire uniformità negli attrezzi di gara.

#### Caratteristiche minime del muro olfattivo

Il muro olfattivo è formato da una struttura chiusa in materiale solido non poroso la cui sezione laterale ha la forma di un trapezio rettangolo e il lato inclinato corrisponde alla parte frontale. Nella parte frontale sono praticati sei fori, tutti di uguale diametro.

Le specifiche da rispettare (vincoli) sono:

- la distanza dei fori, che deve essere pari a 25 centimetri da centro a centro;
- Il diametro del foro, che può variare da 2 a 4 centimetri, a seconda del tipo di supporto portessenze che si riesce a utilizzare;
- La distanza del foro dal piano terra, tra 20 e 30 centimetri al centro foro;
- l'altezza del muro, non inferiore a 60 centimetri;
- il piano inclinato con pendenza da 10 a 20 gradi di inclinazione.



1

All'interno del muro e in corrispondenza con i fori verranno collocati dei contenitori di materiale non pericoloso contenente le sostanze odorose.

Le istruzioni per costruire un muro olfattivo sono reperibili sulla pagina facebook di A.O.L-S e sul sito web.


Di seguito alcune immagini a titolo di esempio di un prototipo di muro olfattivo.



Iscritto al Registro Nazionale  
delle Associazioni di  
Promozione Sociale al nr 190



2

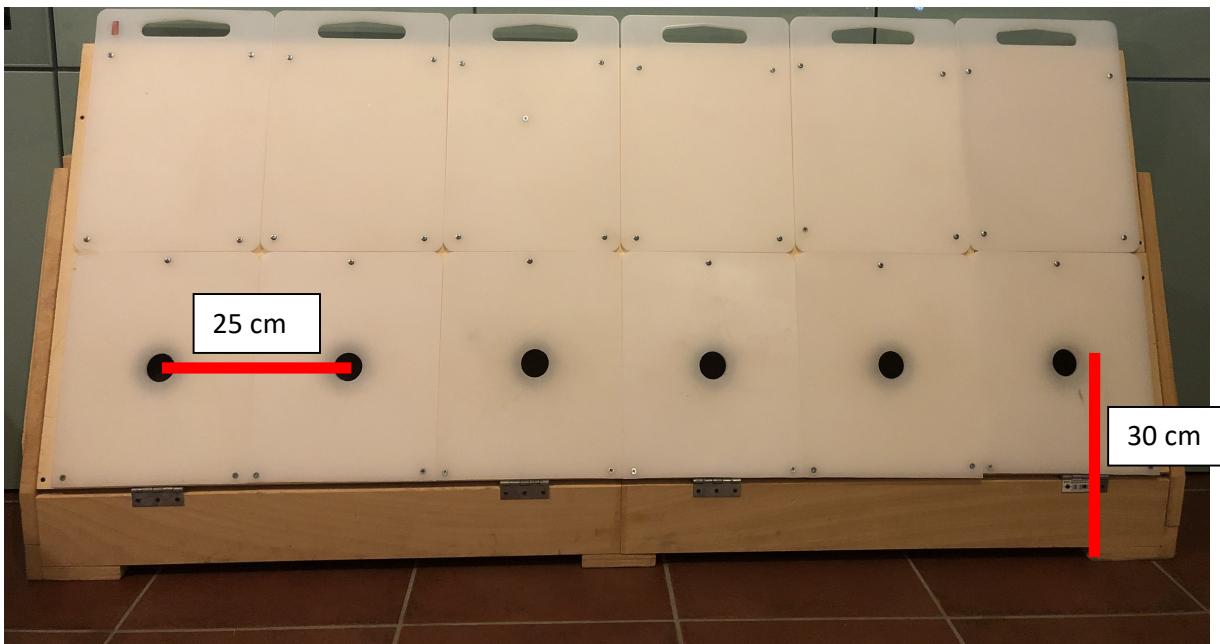

Federazione Italiana Sport Cinofili asd-aps - C.F. 97516030158

Via Caravaggio 44 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italia

Tel. 02 6123701 – Fax 02 47951191 – E Mail: [info@sportcinofili.it](mailto:info@sportcinofili.it)